

Frutti con morsettiera incorporata per connettori multipolari (versioni 10A max)

Si consiglia l'impiego dei connettori multipolari della serie CT (con morsettiera incorporata a 45°) per un maggior risparmio e sicurezza nella realizzazione di connessioni a bordo macchina e di quadri elettrici di comando e controllo.

Nel montaggio a bordo quadro è necessario impiegare custodie fisse da incasso.

I frutti serie CT (versioni 10A max) vengono forniti in versione spina o presa e devono essere montati con inserimento da retro custodia (Fig. 1 e 2), perché l'ingombro della morsettiera non consente il passaggio del frutto per un inserimento da fronte custodia.

Inoltre con gli appositi accessori i frutti possono essere montati su guide DIN EN 60715 (Fig. 5) all'interno di quadri e in alternativa alle morsettiere tradizionali con il conseguente vantaggio di un facile sezionamento.

La particolare struttura dei frutti CT, avendo tutti i punti di connessione conduttori disposti su uno stesso lato, permette un facile cablaggio ed una visione completa della zona di lavoro.

La morsettiera a 45° è provvista anche di sedi per alloggiare i marcaffili di identificazione di ogni contatto.

È possibile impiegare marcaffili di differenti case produttrici quali: Cabur, Grafoplast, Modernotecnica, Phoenix, Contact, Siemens, Wago, Weidmüller.

La serie CT è realizzata in versioni rispettivamente "sinistra" e "destra" per consentire installazioni con montaggio a sinistra (Fig. 3) o a destra (Fig. 4) delle pareti dei quadri.

Questa caratterizzazione è determinata dalla scelta di posizionare il contatto "1" e il morsetto di terra di protezione nella parte superiore della morsettiera dei frutti nei casi di montaggio sia destro che sinistro.

L'installazione dei frutti su guide DIN (Fig. 5) all'interno di quadri di comando viene normalmente realizzata per facilitare il cablaggio in parti sezionabili.

In questo caso il grado di protezione per connettori accoppiati è IP20 (secondo EN 60529).

Per realizzare questo tipo di montaggio occorrono appositi supporti (CT APE) adatti al montaggio su guide DIN EN 60715, da fornire congiuntamente ai frutti.

Inoltre, per garantire un accoppiamento stabile e sicuro tra i frutti CT e CTS installati su guide DIN e i corrispettivi CD, si consiglia l'impiego delle viti di accoppiamento CRBF (femmina) e CRBM (maschio) da sostituire alle normali viti di fissaggio alle custodie (Fig. 5).

Figure 1 e 2 (montaggio da retro custodia)

Il frutto viene inserito nella custodia fissa da incasso con conduttori eventualmente già cablati e connessi all'estremità opposta


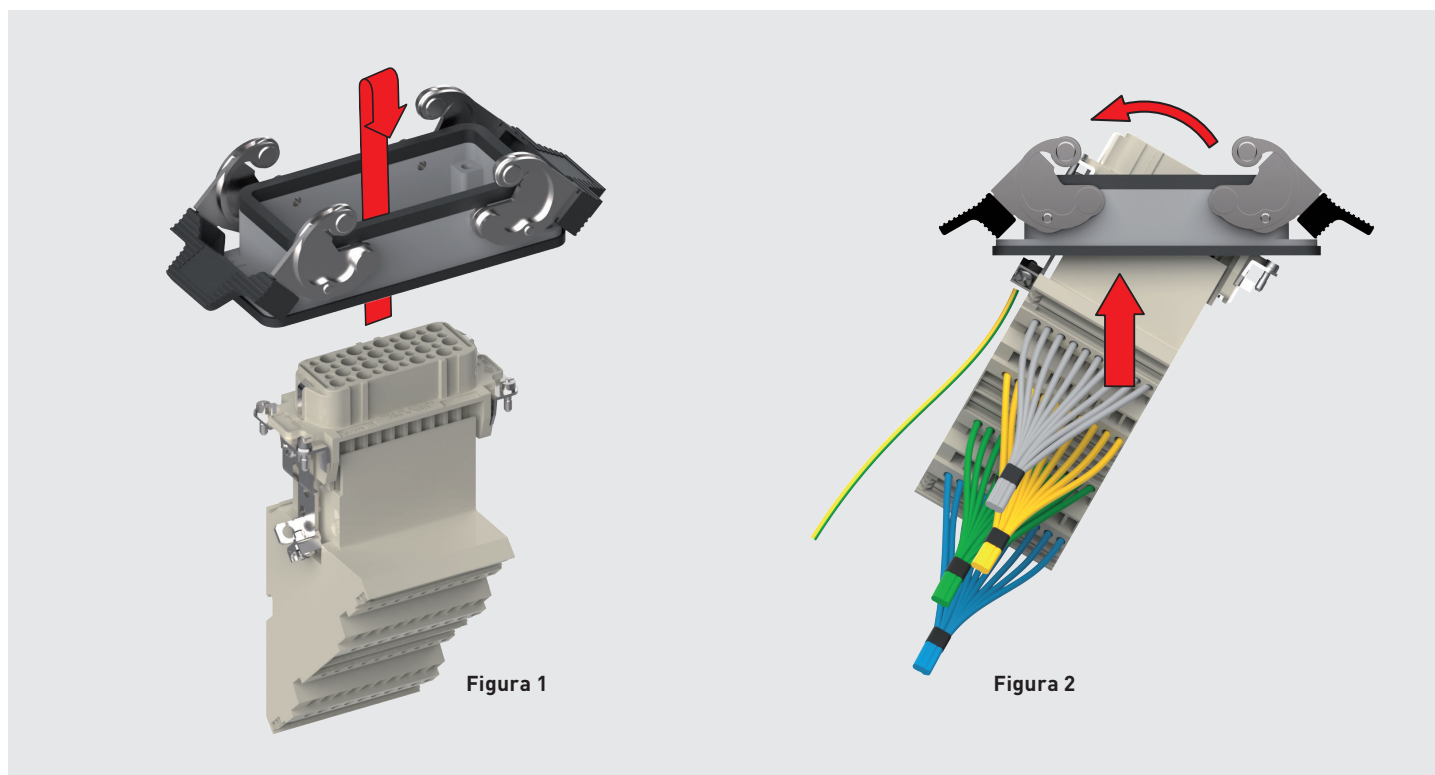



Figura 3 (montaggio sinistro)

Figura 4 (montaggio destro)

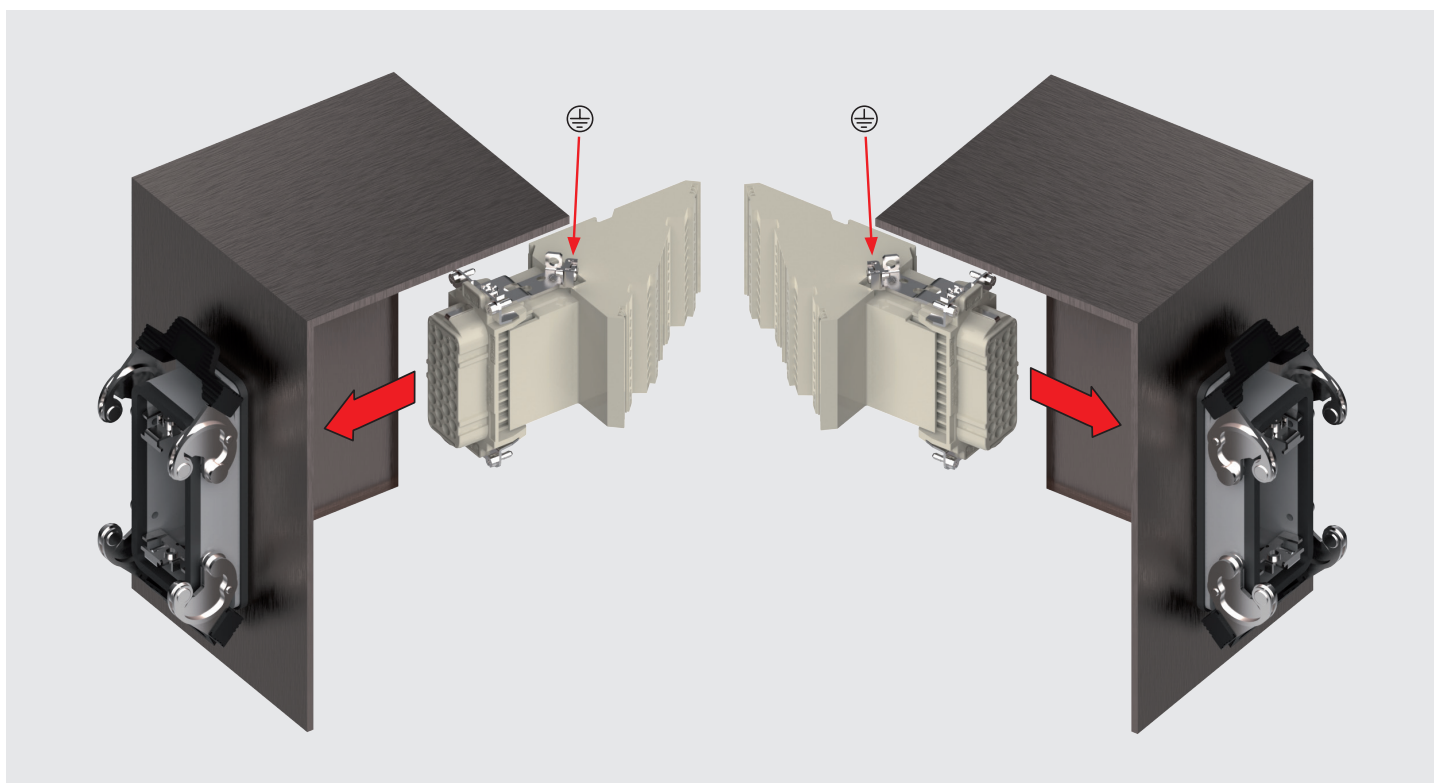

CT - CTS

Figura 5 (montaggio su guida DIN)

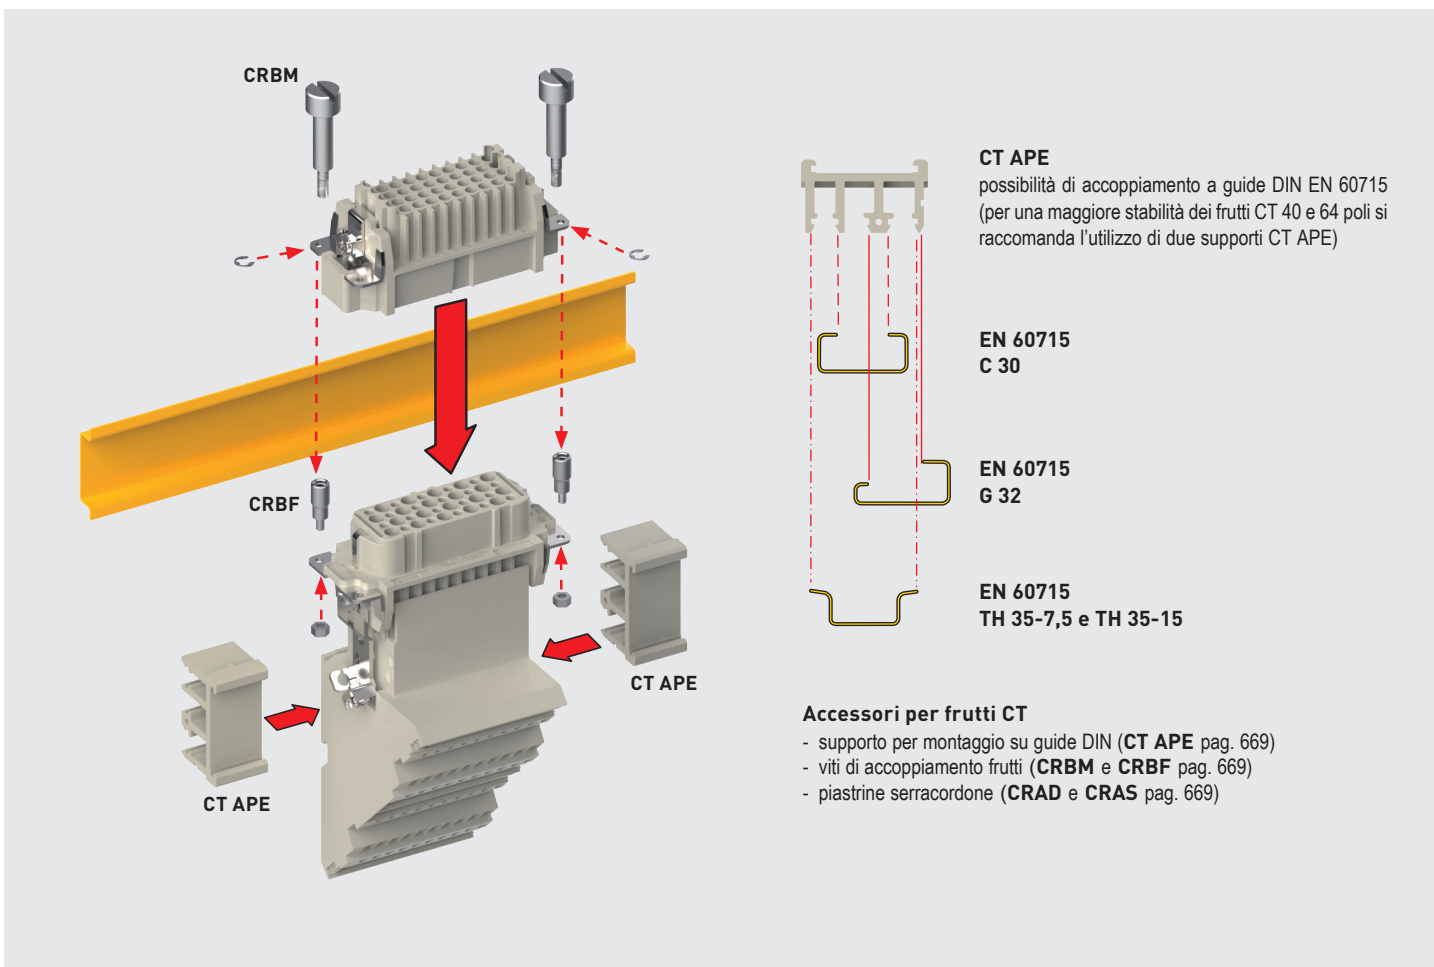

CT - CTS 40 poli + ⊕ 10A - 250V

custodie *):
grandezza "77.27"


pag.:

C-TYPE IP65 o IP66/IP69	402
C7 IP67, 2 leve	439 - 440
V-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	454 - 455
W-TYPE per ambienti aggressivi	523
E-Xtreme® anticorrosione	534, 544
EMC	580
Leva centrale	609
LS-TYPE	622

*) solo custodie fisse da incasso


- accoppiabile a frutti CD
- montaggio frutti da retro custodia

frutti con morsetteria connessione con morsetto a vite

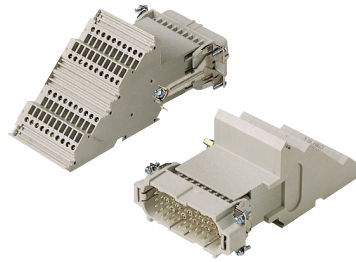

Q CONTATTI ARGENTATI

frutti con morsetteria connessione con morsetto a molla

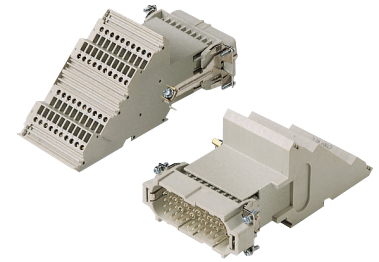

Q CONTATTI ARGENTATI

descrizione	codice articolo	codice articolo	codice articolo	codice articolo
lato di montaggio (vedere pag. 155) frutti presa con contatti femmina ¹⁾ frutti presa con contatti femmina ¹⁾	sinistra CTF 40 L CTM 40 L	destra CTF 40 R CTM 40 R	sinistra CTSF 40 L CTSM 40 L	destra CTSF 40 R CTSM 40 R

1) per conduttori non preparati

- caratteristiche secondo EN 61984:


10A 250V 4kV 3
10A 230/400V 4kV 2

- certificazioni (CT)

- certificazioni (CTS)


- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: $\geq 10 \text{ G}\Omega$
- limiti di temperatura ambiente: $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94V-0
- durata meccanica: ≥ 500 cicli
- resistenza di contatto: $\leq 4 \text{ m}\Omega$
- per la massima portata di corrente (corrente di esercizio in funzione della temperatura ambiente) vedere il seguente diagramma di derating dei frutti connettori; per ulteriori informazioni vedere a pag. 28

frutti presa (CTF e CTSF)

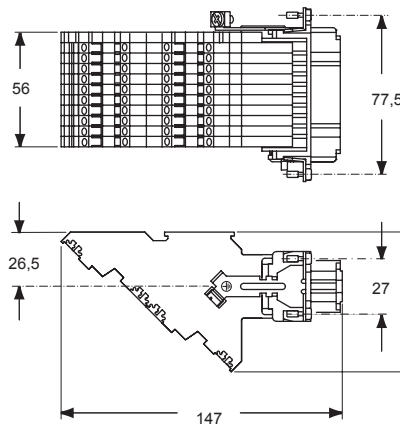


lato contatti (vista anteriore)


frutti presa (CTF e CTSF)

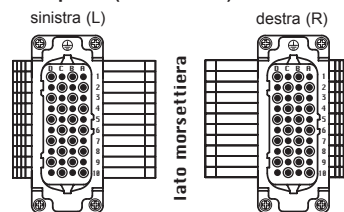


frutti spina (CTM e CTSM)

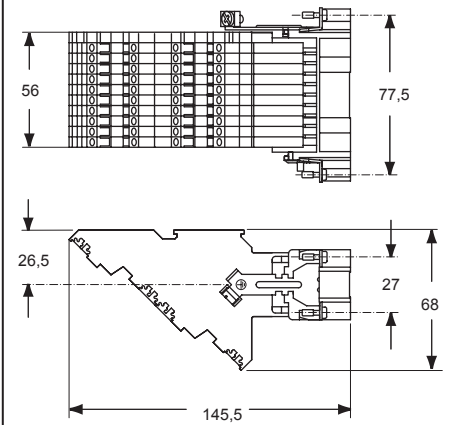

frutti spina (CTM e CTSM)

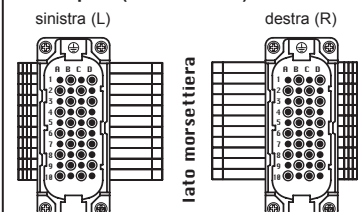


Frutti connettori CT e CTS 40 poli Diagramma di derating – massima portata di corrente

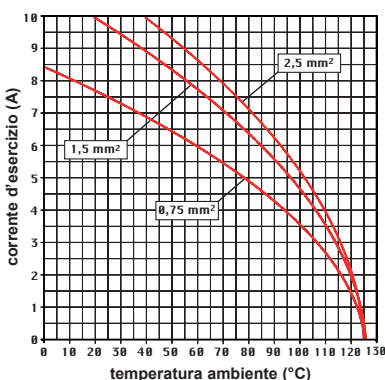

- frutti CT con piastrina per conduttori sezione: 0,75 - 2,5 mm² - AWG 18 - 14
- lunghezza di spellatura conduttori: 12 mm
- coppia di torsione vite morsetto: 0,4 Nm (3.54 lb.in); per maggiori informazioni consultare le pagg. 20 e 21

- frutti a molla CTS per conduttori sezione: sezioni utili per conduttori non preparati 0,14 - 2,5 mm² - AWG 26 - 14
sezioni utili per conduttori preparati 0,14 - 1 mm² - AWG 26 - 18
- lunghezza di spellatura conduttori: 9...11 mm

Tecnica di connessione con morsetto a molla

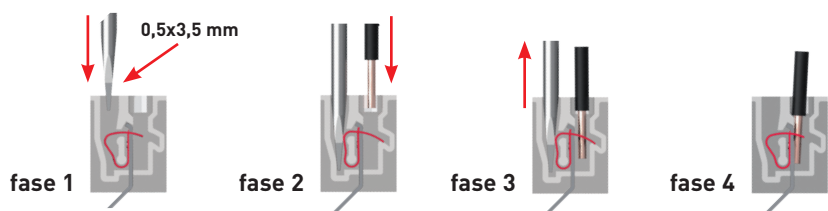

CT - CTS 64 poli + ⊕ 10A - 250V

custodie *):
grandezza "104.27"


pag.:

C-TYPE IP65 o IP66/IP69	412
C7 IP67, 2 leve	441 - 442
V-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	459 - 460
W-TYPE per ambienti aggressivi	524
E-Xtreme® anticorrosione	536, 545
EMC	581
Leva centrale	612
LS-TYPE	624

*) solo custodie fisse da incasso


- accoppiabile a frutti CD
- montaggio frutti da retro custodia

frutti con morsetteria connessione con morsetto a vite

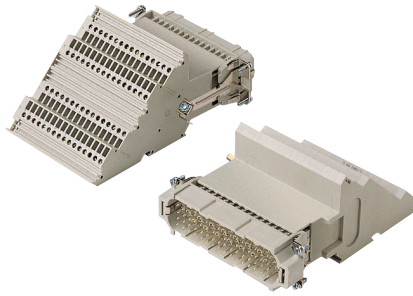

Q CONTATTI ARGENTATI

frutti con morsetteria connessione con morsetto a molla

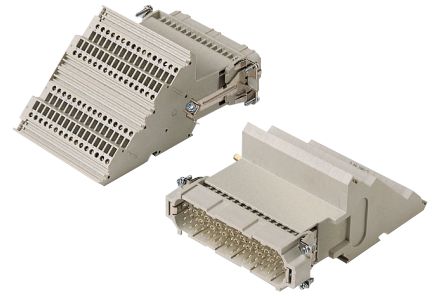

Q CONTATTI ARGENTATI

descrizione	codice articolo	codice articolo	codice articolo	codice articolo
lato di montaggio (vedere pag. 155) frutti presa con contatti femmina ¹⁾ frutti presa con contatti femmina ¹⁾	sinistra CTF 64 L CTM 64 L	destra CTF 64 R CTM 64 R	sinistra CTSF 64 L CTSM 64 L	destra CTSF 64 R CTSM 64 R

1) per conduttori non preparati

- caratteristiche secondo EN 61984:


10A 250V 4kV 3
10A 230/400V 4kV 2

- certificazioni (CT)

- certificazioni (CTS)


- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V
- resistenza di isolamento: ≥ 10 GΩ
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94V-0
- durata meccanica: ≥ 500 cicli
- resistenza di contatto: ≤ 4 mΩ
- per la massima portata di corrente (corrente di esercizio in funzione della temperatura ambiente) vedere il seguente diagramma di derating dei frutti connettori; per ulteriori informazioni vedere a pag. 28

frutti presa (CTF e CTSF)

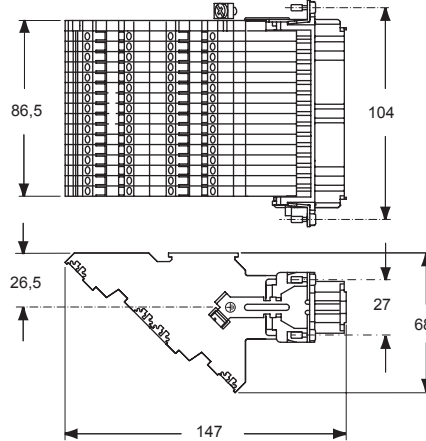


lato contatti (vista anteriore)


frutti presa (CTF e CTSF)

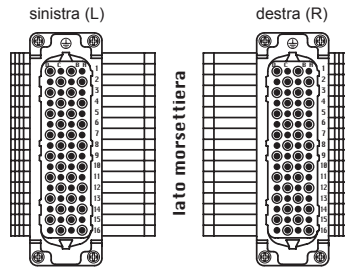

frutti spina (CTM e CTSM)

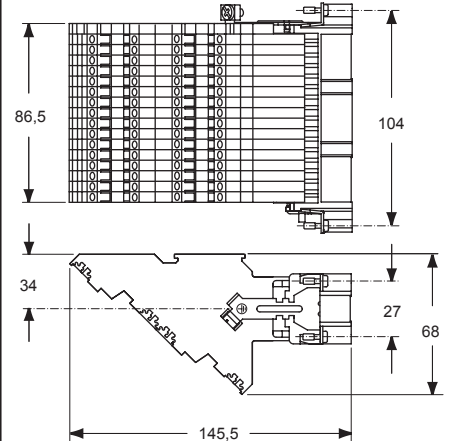


frutti spina (CTM e CTSM)

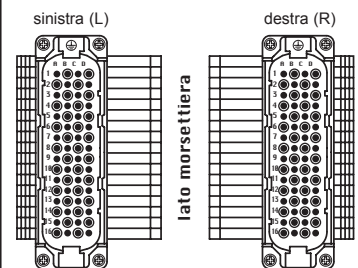

Frutti connettori CT e CTS 64 poli

Diagramma di derating – massima portata di corrente

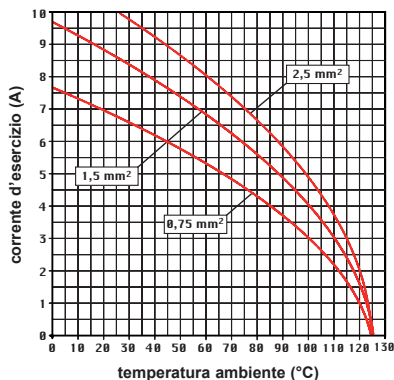

- frutti CT con piastrina per conduttori sezione:

0,75 - 2,5 mm² - AWG 18 - 14

- lunghezza di spellatura conduttori: 12 mm

- coppia di torsione vite morsetto: 0,4 Nm (3.54 lb.in);
per maggiori informazioni consultare le pagg. 20 e 21

- frutti a molla CTS per conduttori sezione:

sezioni utili per conduttori non preparati


0,14 - 2,5 mm² - AWG 26 - 14

sezioni utili per conduttori preparati

0,14 - 1 mm² - AWG 26 - 18

- lunghezza di spellatura conduttori: 9...11 mm

Tecnica di connessione con morsetto a molla

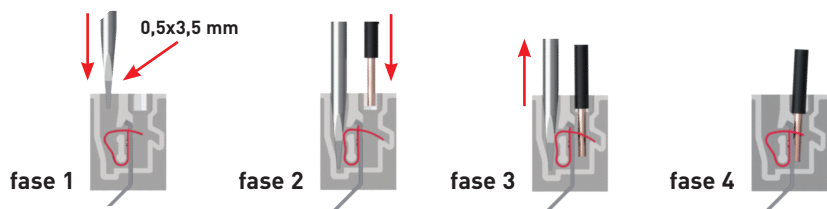

COPPIA DI SERRAGGIO CONSIGLIATA

- viti dei morsetti del frutto, compresi il morsetto di terra e le viti di fissaggio
- frutto con vite assiale, serie MIXO CX 02 4A / CX 02 4B
- viti di assemblaggio custodie

Viti dei morsetti del frutto, compreso il morsetto di terra e le viti di fissaggio


L'aumento della coppia di serraggio delle viti dei morsetti non migliora notevolmente la resistenza di contatto. Le coppie di serraggio delle viti sono scelte secondo la norma EN 60999-1, in modo tale da produrre il comportamento ottimale dal punto di vista meccanico, termico ed elettrico. Il conduttore o il morsetto possono risultare danneggiati da un sostanziale superamento dei valori raccomandati.

Grandezza vite	Tipo di connettore	Coppia di serraggio consigliata		Grandezza raccomandata del cacciavite
		(Nm)	(lb.in)	
MORSETTI DI FASE				
M2,5	CT 40, 64	0,4	3,5	0,5 x 3
M2,6	CT 06..24	0,4	3,5	0,5 x 3
M3	CK	0,5	4,4	0,5 x 3
M3	CDA	0,5	4,4	Ph0 o 0,6 x 3,5
M3	CNE, CME	0,5	4,4	Ph0 o 0,8 x 4
M3	CX 4/2, CX 4/8 (16A)	0,5	4,4	0,6 x 3,5
M3	CX 4/8 Q (16A)	0,5	4,4	Ph0
M4	CP	1,2	10,6	Ph1 o 0,8 x 4
M6	CX 4/.. (80A)	2,5	22,1	1,0 x 5,5
MORSETTO DI TERRA				
M3	CK, CQ 05, CQ 07, CQ 12	0,5	4,4	0,5x3
M4	tutte le serie tranne CD 15, CD 25, CDA, CDC, CSAH, MIXO	1,2	10,6	Ph2 o 1,0 x 5,5
M3,5	serie CD 15, CD 25, CDA, CDC, CSAH	0,8	7,1	Ph1 o 0,8 x 5,5
M3	morsetto PE piccolo, serie di telai MIXO	0,5	4,4	Ph1 o 1,0 x 4,5
M4	morsetto PE grande, serie di telai MIXO	1,2	10,6	Ph1 o 1,0 x 5,5
M4	Morsetto PE, custodie MIXO ONE	1,2	10,6	Ph1 o 1,0 x 5,5
VITI DI FISSAGGIO				
M3	CK, CKS, CKSH, CD 07, CD 08, CQ 05, CQ 07, CQ 12, CQ 21, CQ4 02 /02 H, CQ4 03, CX 1/2 BD	0,5	4,4	Ph1 o 0,8 x 5,5
M3	viti di fissaggio dei frutti alle custodie di tutte le serie ad eccezione di T-TYPE, CQ-MQ 08 e MIXO ONE	0,8	7,1	Ph1 o 0,8 x 4
Ø 2,9	viti per il fissaggio dei frutti "32.13" CQ 04/2, CQ 08, CQ 17 alle custodie CQ-MQ 08	0,7	6,2	Ph1
M3	viti di fissaggio dei frutti alle custodie T-TYPE	0,5	4,4	Ph1 o 0,8 x 4
Ø 2,9	custodie serie MIXO ONE, montaggio di parti superiori e inferiori	0,8	7,1	Ph1
M4	Custodie mobili CYR 16.3 e CYR 24.4 per cavi passanti, assieme di due metà	1,2	10,6	Ph2 o 1,0 x 5,5
M4	Giunto mobile CYG 16, assieme di due metà e montaggio di due custodie da incasso grandezza "77.27"	1,2	10,6	Ph2 o 1,0 x 5,5
M5	custodie serie BIG, montaggio di parti superiori e inferiori	1,0	8,8	Ph2

Frutto con vite assiale, serie MIXO CX 02 4A / CX 02 4B

Il collegamento dei conduttori ai frutti spina e presa avviene tramite una vite assiale. Inserire completamente il conduttore spellato nella parte posteriore del contatto (i morsetti a vite assiale sono forniti completamente aperti). Tenendo premuto il conduttore, inserire una chiave esagonale da 2 mm nella parte anteriore del contatto e serrare alla coppia consigliata. Dopo l'assemblaggio del connettore completo controllare periodicamente che il contatto risulti serrato applicando nuovamente la coppia di serraggio corretta.

- Sezioni conduttore utilizzabili (EN 60228 Classe 5):
 - da 2,5 a 8 mm² (da 14 AWG a 10 AWG) (CX 02 4AF/M)
 - da 6 a 10 mm² (da 10 AWG a 8 AWG) (CX 02 4BF/M)
 - (extra-flessibile classe 6 EN 60228: 2,5... 6 mm² (da 14 AWG a 10 AWG))
- Usare esclusivamente conduttori flessibili di rame
- Non attorcigliare i trefoli!
- Coppie di serraggio con chiave a brugola esagonale da 2 mm:
 - 1,5 Nm (13,3 lb.in) max per conduttori sezione 2,5 ... 4 mm² (da 14 AWG a 12 AWG)
 - 2 Nm (17,7 lb.in) max per conduttori sezione 6 ... 10 mm² (da 10 AWG a 8 AWG)
- Lunghezza di spellatura: 8*1 mm

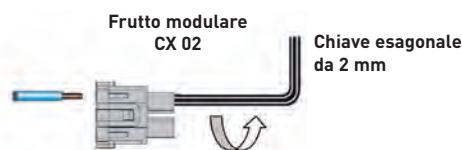

Viti di assemblaggio custodie

Nella tabella sottostante sono riportate le coppie di serraggio minime e massime consigliate da applicare alle viti di fissaggio delle custodie da incasso ILME, ipotizzando l'utilizzo di viti in acciaio con classe di resistenza 8.8 e una buona superficie di fissaggio del pannello secondo i requisiti ivi indicati.

Serie	Numero di viti	Grandezza vite	Coppia consigliata		Elemento di tenuta della flangia
			(Nm)	(lb.in)	
CK/MK, CKX, CKA/MKA, CQ	2	M3	0,8 - 1,0	7,1 - 8,9	Guarnizione
MIXO ONE	4	M3	0,5 - 0,9	4,4 - 8,0	Guarnizione
CZI 15 /25	4	M3	0,8 - 1,0	7,1 - 8,9	Guarnizione
CHI 50	4	M4	1,2 - 1,8	10,6 - 15,9	Guarnizione
CHI 06 /10 /16 /24	4	M4	0,8 - 1,2	7,1 - 10,6	Guarnizione
CHI 32	4	M4	1,2 - 1,8	10,6 - 15,9	Guarnizione
CHI 48	4	M6	3,0 - 3,6	26,6 - 31,9	Guarnizione
CGK/MGK (IP68)	2	M4	0,8 - 1,2	7,1 - 10,6	O-ring
CGI/ MGI 06/ 10/ 16/ 24 (IP68)	2	M6	3,0 - 3,6	26,6 - 31,9	O-ring
T-TYPE, T-TYPE/H, T-TYPE/C, T-TYPE/ W	4	M4	0,8 - 1,2	7,1 - 10,6	Guarnizione

Per garantire il grado di protezione IP dichiarato delle custodie fisse incluse in questo catalogo, secondo EN IEC 60529 o la classificazione di tipo per ANSI/UL 50 e 50E (per i prodotti che hanno ottenuto la certificazione per queste classificazioni), la superficie del pannello di montaggio deve soddisfare i seguenti requisiti (le definizioni sono contenute nella norma ISO 4287):

- Ondulazione $Wt \leq 0,2$ mm su una distanza di 200 mm (misurata sul quadro senza carico)

- Rugosità $Ra \leq 16$ μ m

NOTA: I valori di coppia di serraggio indicati nella tabella precedente sono solo valori consigliati, che devono essere riferiti - dal progettista dell'applicazione finale - alla classe di resistenza delle viti (non comprese nella fornitura), presumendo che il pannello di montaggio sia sufficientemente rigido (robusto). Se la flessione del pannello, per effetto del serraggio delle viti, è superiore a 0,7 mm su una distanza di 100 mm, è necessario utilizzare le controflange indicate nel nostro catalogo o le guarnizioni speciali per flange disponibili su richiesta (contattare il nostro ufficio commerciale). Per le custodie IP68 CGI/MGI sono sempre consigliate le controflange specifiche indicate nel nostro catalogo.

Viti di serraggio custodie

Serie	Numero di viti	Grandezza vite	Coppia di serraggio consigliata		Grandezza raccomandata del cacciavite
			(Nm)	(lb.in)	
CGK/MGK	2	M4	1,2	10,6	1,0 x 5,5 o chiave esagonale 7 mm
CG/MG	2	M6	2,5	22,1	1,6 x 10 o chiave esagonale 10 mm

SEZIONI DEI CONDUTTORI E LUNGHEZZA DI SPELLATURA

Tecnica di collegamento dei frutti connettori	Sezioni dei conduttori		Lunghezza di spellatura
	(mm ²)	AWG	(mm)
A vite			
CK	0,75 - 2,5	18 - 14	6
CX 4/2, CX 4/8 (poli 16A) ¹⁾	0,75 - 4	18 - 12	7
	0,75 - 2,5	18 - 14	7
CNE ¹⁾	0,5 - 4	20 - 12	7
CNE..X	0,25 - 2,5	24 - 14	7
CDA ¹⁾	0,5 - 4	20 - 12	7
CDA..X	0,25 - 2,5	24 - 14	7
CT 06...24	0,75 - 2,5	18 - 14	12
CT 40 e 64	0,75 - 2,5	18 - 14	12
CME ¹⁾	0,5 - 4	20 - 12	7
CME..X	0,5 - 2,5	20 - 14	7
CP ¹⁾	0,75 - 6	18 - 10	10,5
CX 4/.. (poli 80A)	4 - 16	12 - 5	14
A crimpare			
MIXO (5A), CX 25 IB	0,08 - 0,75	28 - 18	4
CQ 21	0,08 - 0,5	28 - 20	4
CDD, CD, MIXO (10A), CQ 12, CQ 07	0,14 - [2,5]*	26 - 14	8 - * [6 per 2,5 mm ²]
CCE, CDC, CMCE, CQ, CQE, CQEE, MIXO (16A)	0,14 - 4	26 - 12	7,5
CX, MIXO (40A), CQ4 03	1,5 - 2,5	16 - 14	9
	4 - 6	12 - 10	9,6
MIXO (70A)	10 - 25	7 - 4	15
MIXO (100A), CX 6/6	10 - 35	7 - 2	15
MIXO (200A)	16 - 70	6 - 2/0	15
A molla			
CSE, CSH, CTSE 06...24, CMSH, MIXO [CX 05 S ²⁾ , CX 05 SH], CSS	0,14 - 2,5	26 - 14	9 - 11
CTS 40/64	0,14 - 2,5 non preparati	26 - 14 non preparati	9 - 11
	0,14 - 1 preparati	26 - 18 preparati	
CKS, CKSH, CDS, CDSH, CSAH	0,14 - 2,5 non preparati	26 - 14 non preparati	9 - 11
	0,14 - 1,5 preparati	26 - 16 preparati	

¹⁾ Per i connettori serie CNE, CDA, CP, CME e "CX 4/8 poli 16A" con morsetti a vite con piastrina di protezione del conduttore non è necessario l'uso di ferrule (= conduttore non preparato).

L'uso di ferrule (= conduttore preparato) determina la riduzione della massima sezione utile alla grandezza inferiore (ad es. 4 mm² non preparato - 2,5 mm² preparato).

²⁾ Disponibile su richiesta.

CURVE DI CARICO


La portata di corrente ammissibile nei connettori è variabile: si riduce al crescere del numero di poli e della temperatura ambiente in cui il connettore è installato ed è determinata dalle proprietà termiche dei materiali utilizzati per i contatti e per le parti isolanti, incluse quelle del conduttore impiegato. Essa si ricava dalle curve di carico costruite secondo la norma IEC 60512-5-2 per correnti circolanti in tutti i poli contemporaneamente.

Le curve di corrente limite esprimono valori di corrente che determinano il raggiungimento della temperatura limite superiore dei materiali. La scelta del carico permanente applicabile sui contatti deve essere **effettuata entro il campo di funzionamento permesso delimitato dalle suddette curve**.

Non essendo consigliabile l'impiego dei connettori al limite delle loro caratteristiche si procede al derating della **curva di base**. La riduzione delle correnti di carico all'80% definisce la curva di correzione, in cui si tiene conto in modo sufficiente sia delle massime resistenze di contatto ammissibili, sia delle imprecisioni nella misura delle temperature.

La curva di correzione rappresenta la **curva di corrente limite (curva di carico)** finale come definita nella norma IEC 60512-5-2. Essa tiene perciò conto delle differenze tra i vari frutti connettori, nonché degli errori nella misura delle temperature.

Tutte le curve di carico presentate in questo catalogo includono la correzione. Vedere la figura sotto.

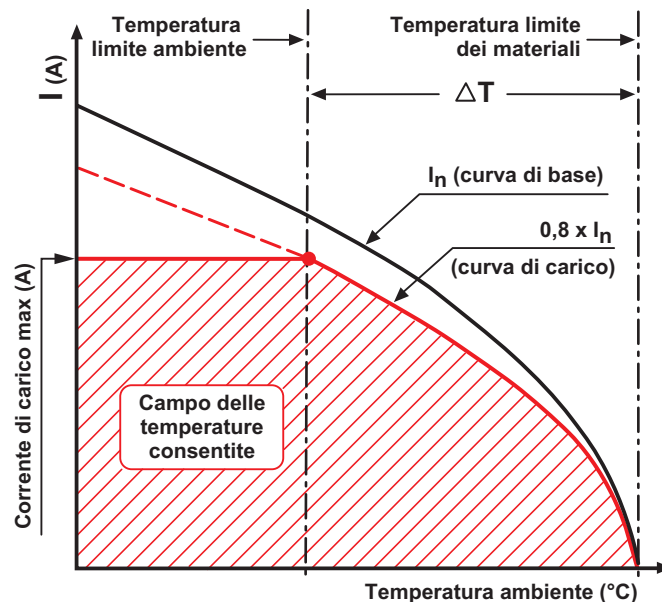

Legenda

Corrente di carico max (A)

Valore per il quale, alla temperatura ambiente intersecata sulla curva di carico, il connettore raggiunge la temperatura limite superiore del materiale.

Temperatura limite dei materiali

Valore determinato dalle caratteristiche dei materiali impiegati. La somma della temperatura ambiente e dell'aumento di temperatura ΔT causato dal passaggio di corrente non deve superare la temperatura limite superiore dei materiali.

Temperatura limite ambiente

Le condizioni d'ambiente non devono superare tale valore. Può essere conosciuto e determina la corrente di carico max, o può essere ricavato direttamente dalla curva di carico.

Curva di base

Insieme di valori di corrente e temperatura ricavati dalle prove di laboratorio e influenzati dalle caratteristiche del connettore (numero di poli, forma costruttiva, conducibilità termica dei materiali ecc.) e dalla sezione del conduttore impiegato.

Curva di carico (curva di corrente limite)

Ricavata dalla curva di base tramite il coefficiente di sicurezza.

ΔT (aumento di temperatura)

Aumento di temperatura prodotto da una corrente permanente circolante in tutti i poli di un accoppiamento di connettori; differenza tra la temperatura limite superiore dei materiali e la temperatura ambiente rilevata sulla curva di corrente limite.